



Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura volta al rinnovo della componentistica delle stazioni di rilevamento agro-meteorologico, completa di servizi di manutenzione - n. gara ANAC: 8173595 - CIG 8779572C00.

**Verbale di gara
Seduta della commissione giudicatrice del 26/07/2021**

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di luglio alle ore 10:00 si è riunita, collegandosi telematicamente alla piattaforma "www.acquistinretepa.it", in seduta riservata, la stessa commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Commissario Straordinario n. 202 del 15/07/2021 composta da:

- Dott. Luca Menini - Dirigente dell'U.O.C. Rischio Industriale e Impiantistico: Presidente;
- Dott. Francesco Rech – Collaboratore tecnico professionale Esperto dell'U.O. Meteorologia e Climatologia – Ufficio Clima e dati meteo: Componente;
- P.a. Maurizio Nicoletto - Assistente Tecnico dell'U.O. Meteorologia e Climatologia – Ufficio Reti di Monitoraggio: Componente;

La stessa commissione in seduta riservata procede quindi all'esame, per ciascun concorrente, della documentazione tecnica e precisamente della Relazione tecnica, della Scheda tecnica riepilogative e delle certificazioni, ove possedute.

La commissione riporta, da prima, per ciascun concorrente, gli elementi offerti nella Scheda tecnica riepilogativa, come di seguito indicato:

SIAP+MICROS S.P.A.				
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	CONDIZIONI OFFERTE DAL CONCORRENTE
1	Certificazioni ISO – par. 1 CSA		UNI- ISO 45001 2018 (requisiti per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro. E' da ritenersi valida anche una certificazione secondo la norma BS OHSAS 18001	Si ☒ Come da certificati allegati No ☐
		1.	UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione - Requisiti);	Si ☒ Come da certificati allegati No ☐
		13	ISO 14001:2015 (requisiti di un sistema di gestione ambientale).	Si ☒ Come da certificati allegati No ☐
2	Caratteristiche data logger – par. 2.1.1 CSA	2.	Numero di ingressi analogici PT100 nativi sul	N. 4

			data logger, senza l'aggiunta di moduli di espansione, <u>in aumento</u> rispetto ai 4 (quattro) previsti come requisito minimo nell'Allegato 8.3 -"Caratteristiche tecniche apparati e sensori di nuova fornitura".".		
		2.2	Numero di ingressi digitali (contatore, stato, ...) nativi sul data logger, senza l'aggiunta di moduli di espansione, <u>in aumento</u> rispetto agli 8 (otto) previsti come requisito minimo nel capitolato..	N. 8	
		2.3	Presenza di un sistema di allarme che segnali l'apertura della porta del contenitore di stazione;	Si ☒	No ☐
		2.4	Presenza di un sistema di allarme che segnali la rimozione del pannello fotovoltaico	Si ☒	No ☐
3	Sistema trasmissivo - par. 2.1.3 CSA	3.1	Numero di secondi <u>in riduzione</u> offerto rispetto all'intervallo di acquisizione di 5 minuti (300 secondi), richiesto nel CSA.	N. 248,77	
		3.2	Numero totale di frequenze utilizzate. - n. 2 frequenze: 10 punti - n. 3 frequenze: 5 punti - n. 4 frequenze: 2 punti - > di 4 frequenze: 0 punti	☒ n. 2 frequenze ☐ n. 3 frequenze: ☐ n. 4 frequenze ☐ > di 4 frequenze	
4	Garanzia on-site - par. 4.1 CSA	4.1	Numero di ore <u>in riduzione</u> offerto per la conclusione dell'intervento rispetto alle 72 ore previste dal CSA fino a una riduzione massima di 24 ore.	N. 24	
5	Manutenzione correttiva sui sensori recuperati - par. 4.2 CSA	5.1	Numero di ore <u>in riduzione</u> offerto per la conclusione dell'intervento rispetto	N. 24	

		alle 72 ore previste dal CSA fino a una riduzione massima di 24 ore	
--	--	---	--

E.T.G. S.R.L.					
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	CONDIZIONI OFFERTE DAL CONCORRENTE	
1	Certificazioni ISO - par. 1 CSA		UNI- ISO 45001 2018 (requisiti per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro. E' da ritenersi valida anche una certificazione secondo la norma BS OHSAS 18001	Si ☒ Come da certificati allegati	No ☐
		1. 1	UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione - Requisiti);	Si ☐ Come da certificati allegati	No ☒
		13	ISO 14001:2015 (requisiti di un sistema di gestione ambientale).	Si ☒ Come da certificati allegati	No ☐
2	Caratteristiche data logger - par. 2.1.1 CSA	2. 1	Numero di ingressi analogici PT100 nativi sul data logger, senza l'aggiunta di moduli di espansione, <u>in aumento</u> rispetto ai 4 (quattro) previsti come requisito minimo nell'Allegato 8.3 -"Caratteristiche tecniche apparati e sensori di nuova fornitura".	N. 6	
		2. 2	Numero di ingressi digitali (contatore, stato, ...) nativi sul data logger, senza l'aggiunta di moduli di espansione, <u>in aumento</u> rispetto agli 8 (otto) previsti come requisito minimo nel capitolato..	N. 20	
		2. 3	Presenza di un sistema di allarme che segnali l'apertura della porta del contenitore di stazione;	Si ☒	No ☐

		2.4	Presenza di un sistema di allarme che segnali la rimozione del pannello fotovoltaico	Si ☒	No ☐
3	Sistema trasmissivo - par. 2.1.3 CSA	3.1	Numero di secondi <u>in riduzione</u> offerto rispetto all'intervallo di acquisizione di 5 minuti (300 secondi), richiesto nel CSA.	N. 243,7	
		3.2	Numero totale di frequenze utilizzate. - n. 2 frequenze: 10 punti - n. 3 frequenze: 5 punti - n. 4 frequenze: 2 punti - > di 4 frequenze: 0 punti	☒ n. 2 frequenze ☐ n. 3 frequenze: ☐ n. 4 frequenze ☐ > di 4 frequenze	
4	Garanzia on-site - par. 4.1 CSA	4.1	Numero di ore <u>in riduzione</u> offerto per la conclusione dell'intervento rispetto alle 72 ore previste dal CSA fino a una riduzione massima di 24 ore.	N. 24	
5	Manutenzione correttiva sui sensori recuperati - par. 4.2 CSA	5.1	Numero di ore <u>in riduzione</u> offerto per la conclusione dell'intervento rispetto alle 72 ore previste dal CSA fino a una riduzione massima di 24 ore	N. 24	

R.T.I. costituendo CAE S.P.A. e LIGURIA DIGITALE S.P.A.					
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	CONDIZIONI OFFERTE DAL CONCORRENTE	
1	Certificazioni ISO - par. 1 CSA	1.1	UNI- ISO 45001 2018 (requisiti per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro. E' da ritenersi valida anche una certificazione secondo la norma BS OHSAS 18001	Si ☒ Come da certificati allegati	No ☐
		1.2	UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 Tecnologie	Si ☒ Come da certificati	No ☐

			Informatiche - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione - Requisiti);	allegati	
		13	ISO 14001:2015 (requisiti di un sistema di gestione ambientale).	Si ☒ Come da certificati allegati	No ☐
2	Caratteristiche data logger - par. 2.1.1 CSA	2.1	Numero di ingressi analogici PT100 nativi sul data logger, senza l'aggiunta di moduli di espansione, <u>in aumento</u> rispetto ai 4 (quattro) previsti come requisito minimo nell'Allegato 8.3 -"Caratteristiche tecniche apparati e sensori di nuova fornitura".	N. 6	
		2.2	Numero di ingressi digitali (contatore, stato, ...) nativi sul data logger, senza l'aggiunta di moduli di espansione, <u>in aumento</u> rispetto agli 8 (otto) previsti come requisito minimo nel capitolato..	N. 30	
		2.3	Presenza di un sistema di allarme che segnali l'apertura della porta del contenitore di stazione;	Si ☒	No ☐
		2.4	Presenza di un sistema di allarme che segnali la rimozione del pannello fotovoltaico	Si ☒	No ☐
3	Sistema trasmissivo - par. 2.1.3 CSA	3.1	Numero di secondi <u>in riduzione</u> offerto rispetto all'intervallo di acquisizione di 5 minuti (300 secondi), richiesto nel CSA.	N. 279	
		3.2	Numero totale di frequenze utilizzate. - n. 2 frequenze: 10 punti - n. 3 frequenze: 5 punti - n. 4 frequenze: 2 punti - > di 4 frequenze: 0 punti	☒ n. 2 frequenze ☐ n. 3 frequenze: ☐ n. 4 frequenze ☐ > di 4 frequenze	

4	Garanzia on-site - par. 4.1 CSA	4.1	Numero di ore in riduzione offerto per la conclusione dell'intervento rispetto alle 72 ore previste dal CSA fino a una riduzione massima di 24 ore.	N. 24
5	Manutenzione correttiva sui sensori recuperati - par. 4.2 CSA	5.1	Numero di ore in riduzione offerto per la conclusione dell'intervento rispetto alle 72 ore previste dal CSA fino a una riduzione massima di 24 ore	N. 24

La commissione procede quindi alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nei punti 18.1 e 18.2 del Disciplinare.


Risulta quanto segue:

SIAP+MICROS S.P.A.								
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	CONDIZIONI OFFERTE DAL CONCORRENTE	PUNTI ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE
1	Certificazioni ISO - par. 1 CSA	6	1.1	UNI- ISO 45001 2018 (requisiti per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro. E' da ritenersi valida anche una certificazione secondo la norma BS OHSAS 18001);		2	Si ☒ No ☐	2
			1.2	UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 8Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione - Requisiti);		2	Si ☒ No ☐	2
			1.3	UNI EN ISO 14001:2015 (requisiti di un sistema di gestione		2	Si ☒ No ☐	2

				ambientale).					
2	Caratteristiche data logger - par. 2.1.1 CSA	18	2.1	Numero di ingressi analogici PT100 nativi sul data logger, senza l'aggiunta di moduli di espansione, in <u>aumento</u> rispetto ai 4 (quattro) previsti come requisito minimo nell'Allegato 8.3 -"Caratteristiche tecniche apparati e sensori di nuova fornitura".	6		N. 4		4,00
			2.2	Numero di ingressi digitali (contatore, stato, ...) nativi sul data logger, senza l'aggiunta di moduli di espansione, in <u>aumento</u> rispetto agli 8 (otto) previsti come requisito minimo nel capitolato.	6		N. 8		1,60
			2.3	Presenza di un sistema di allarme che segnali l'apertura della porta del contenitore di stazione;		3	Si ☒	No ☐	3
			2.4	Presenza di un sistema di allarme che segnali la rimozione del pannello fotovoltaico		3	Si ☒	No ☐	3
3	Sistema trasmissivo - par. 2.1.3 CSA	22	3.1	Numero di secondi in <u>riduzione</u> offerto rispetto all'intervallo di acquisizione di 5 minuti (300 secondi) richiesto nel Capitolato.	12		N. 248,77		10,70
			3.2	Numero totale di frequenze utilizzate. - n. 2 frequenze:		10	☒ n. 2 frequenze		10

7

				10 punti - n. 3 frequenze: 5 punti - n. 4 frequenze: 2 punti - > di 4 frequenze: 0 punti			☐ n. 3 frequenze: ☐ n. 4 frequenze ☐ > di 4 frequenze		
4	Garanzia on-site - par. 4.1 CSA	12	4.1	Riduzione del tempo di intervento rispetto alle 72 ore previste dal CSA fino a una riduzione massima di 24 ore.	12		N. 24		12
5	Manutenzione e correttiva sui sensori recuperati - par. 4.2 CSA	12	5.1	<u>Riduzione</u> del tempo di intervento rispetto alle 72 ore previste dal CSA fino a una riduzione massima di 24 ore.	12		N. 24		12
	Totale	70							62,30

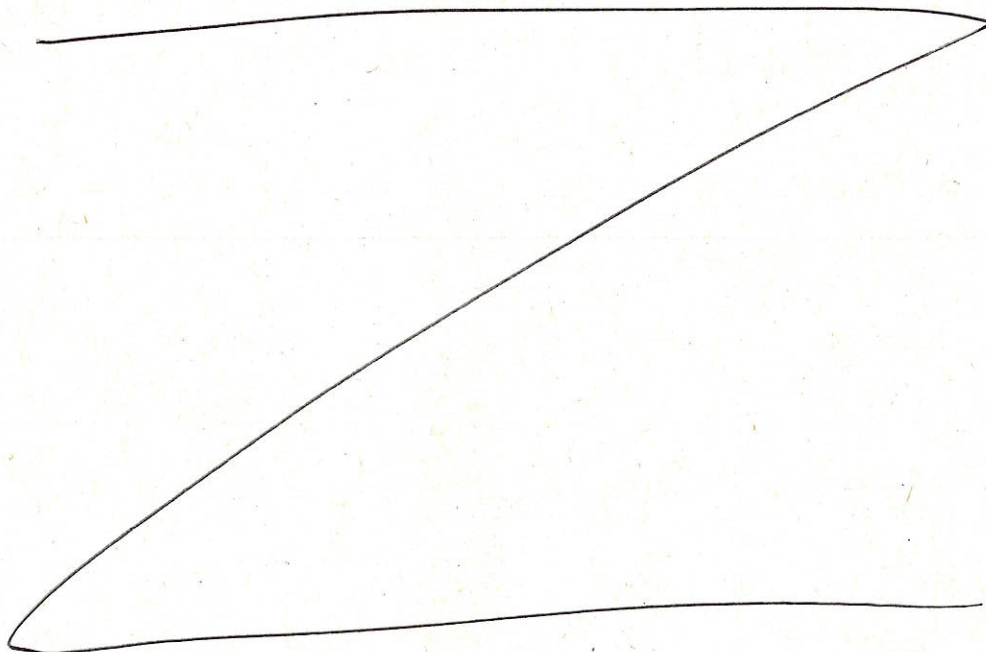

E.T.G. S.R.L.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	CONDIZIONI OFFERTE DAL CONCORRENTE	PUNTI ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE
1	Certificazioni ISO - par. 1 CSA	6	1.1	UNI- ISO 45001 2018 (requisiti per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro. E' da ritenersi valida anche una certificazione secondo la norma BS OHSAS 18001);		2	Si ☒ No ☐	2
			1.2	UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 8Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione - Requisiti);		2	Si ☐ No ☒	0
			1.3	UNI EN ISO 14001:2015 (requisiti di un sistema di gestione ambientale).		2	Si ☒ No ☐	2
2	Caratteristiche data logger - par. 2.1.1 CSA	18	2.1	Numero di ingressi analogici PT100 nativi sul data logger, senza l'aggiunta di moduli di espansione, in aumento rispetto ai 4 (quattro) previsti come requisito minimo nell'Allegato 8.3 -"Caratteristiche tecniche apparati e sensori di nuova fornitura".	6		N. 6	6
			2.2	Numero di ingressi digitali (contatore,	6		N. 20	4,00

				stato, ...) nativi sul data logger, senza l'aggiunta di moduli di espansione, in <u>aumento</u> rispetto agli 8 (otto) previsti come requisito minimo nel capitolato.					
			2. 3	Presenza di un sistema di allarme che segnali l'apertura della porta del contenitore di stazione;		3	Si ☒	No ☐	3
			2. 4	Presenza di un sistema di allarme che segnali la rimozione del pannello fotovoltaico		3	Si ☒	No ☐	3
3	Sistema trasmissivo - par. 2.1.3 CSA	22	3. 1	Numero di secondi in <u>riduzione</u> offerto rispetto all'intervallo di acquisizione di 5 minuti (300 secondi) richiesto nel Capitolato.	12		N. 243,7		10,48
			3. 2	Numero totale di frequenze utilizzate. - n. 2 frequenze: 10 punti - n. 3 frequenze: 5 punti - n. 4 frequenze: 2 punti - > di 4 frequenze: 0 punti		10	☒ n. 2 frequenze ☐ n. 3 frequenze: ☐ n. 4 frequenze ☐ > di 4 frequenze		10
4	Garanzia on-site - par. 4.1 CSA	12	4. 1	Riduzione del tempo di intervento rispetto alle 72 ore previste dal CSA fino a una riduzione massima di 24 ore.	12		N. 24		12
5	Manutenzion	12	5.	Riduzione del	12		N. 24		12

	e correttiva sui sensori recuperati - par. 4.2 CSA		1	tempo di intervento rispetto alle 72 ore previste dal CSA fino a una riduzione massima di 24 ore.					
	Totale	70							64,48



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

R.T.I. costituendo CAE S.P.A. e LIGURIA DIGITALE S.P.A.								
N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	CONDIZIONI OFFERTE DAL CONCORRENTE	PUNTI ATTRIBUITI DALLA COMMISSIONE
1	Certificazioni ISO - par. 1 CSA	6	1.1	UNI- ISO 45001:2018 (requisiti per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro. E' da ritenersi valida anche una certificazione secondo la norma BS OHSAS 18001);		2	Si ☒ No ☐	2
			1.2	UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 8Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione - Requisiti);		2	Si ☒ No ☐	2
			1.3	UNI EN ISO 14001:2015 (requisiti di un sistema di gestione ambientale).		2	Si ☒ No ☐	2
2	Caratteristiche data logger - par. 2.1.1 CSA	18	2.1	Numero di ingressi analogici PT100 nativi sul data logger, senza l'aggiunta di moduli di espansione, in <u>aumento</u> rispetto ai 4 (quattro) previsti come requisito minimo nell'Allegato 8.3 -"Caratteristiche tecniche apparati e sensori di nuova fornitura".	6		N. 6	6
			2.2	Numero di ingressi digitali (contatore,	6		N. 30	6

				stato, ...) nativi sul data logger, senza l'aggiunta di moduli di espansione, in <u>aumento</u> rispetto agli 8 (otto) previsti come requisito minimo nel capitolato.					
			2. 3	Presenza di un sistema di allarme che segnali l'apertura della porta del contenitore di stazione;		3	Si ☒	N o ☐	3
			2. 4	Presenza di un sistema di allarme che segnali la rimozione del pannello fotovoltaico		3	Si ☒	N o ☐	3
3	Sistema trasmissivo - par. 2.1.3 CSA	22	3. 1	Numero di secondi <u>in riduzione</u> offerto rispetto all'intervallo di acquisizione di 5 minuti (300 secondi) richiesto nel Capitolato.	12		N. 279		12
			3. 2	Numero totale di frequenze utilizzate. - n. 2 frequenze: 10 punti - n. 3 frequenze: 5 punti - n. 4 frequenze: 2 punti - > di 4 frequenze: 0 punti		10	☒ n. 2 frequenze ☐ n. 3 frequenze: ☐ n. 4 frequenze ☐ > di 4 frequenze		10
4	Garanzia on-site - par. 4.1 CSA	12	4. 1	Riduzione del tempo di intervento rispetto alle 72 ore previste dal CSA fino a una riduzione massima di 24 ore.	12		N. 24		12
5	Manutenzion	12	5.	Riduzione del	12		N. 24		12

	e correttiva sui sensori recuperati - par. 4.2 CSA		1	tempo di intervento rispetto alle 72 ore previste dal CSA fino a una riduzione massima di 24 ore.				
	Totale	70						70,00


- Infine la Commissione riporta nel prospetto sottostante il punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente:

	SIAP+MICROS S.P.A.	E.T.G. S.R.L.	R.T.I. costituendo CAE S.P.A. e LIGURIA DIGITALE S.P.A.
PUNTI PUNTEGGIO TECNICO	62,30	64,48	70,00


Le operazioni terminano alle ore 12:40.

La commissione giudicatrice:

Dott. Luca Menini

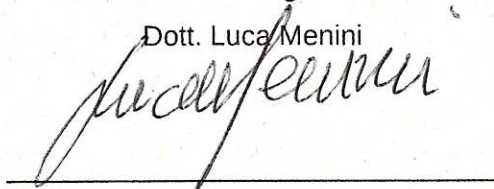

Dott. Francesco Rech

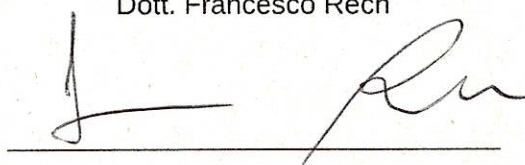

P.a. Maurizio Nicoletto

