


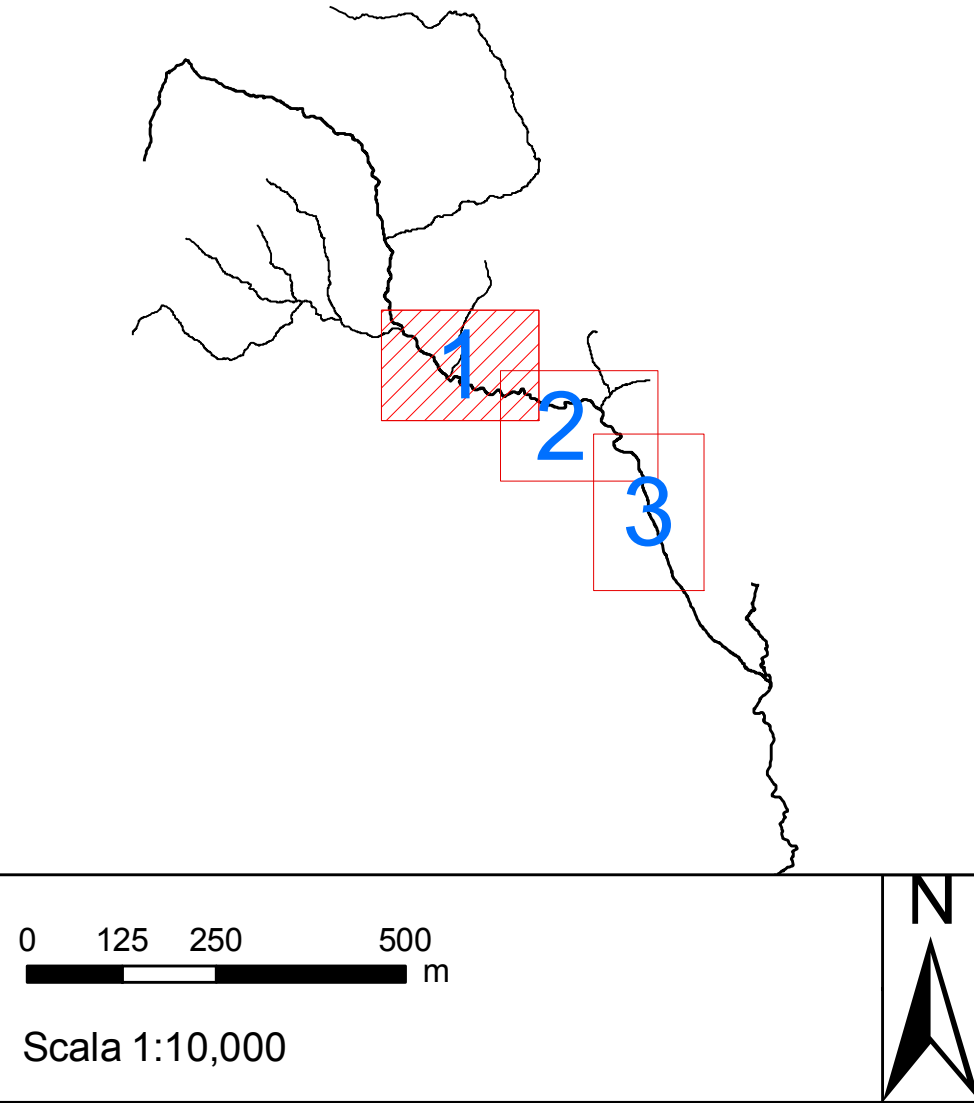

Derivazione ENEL
(Centrale Zanini)
Q max = 6.0 m³/s

Derivazione ENEL
(Centrale Zanini)
Q max = 7.0 m³/s

Restituzione
ENEL (Centrale
Zanini)

Derivazione Eusebio
Energia (Centrale Bessè)
Q max = 10.0 m³/s

Derivazione
Idroelettrica Astico
(Centrale di Rozzola)

Restituzione
Eusebio Energia
(Centrale Bessè)



Provincia di Vicenza
SERVIZIO BENI AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE



Progetto misure di portata del fiume Astico

Allegato B: dettaglio tratto di analisi: derivazioni e
restituzioni (asta principale)

Tavola: 1/3

Legenda

- Derivazione acque superficiali
- ▲ Centrale di produzione idroelettrica
- ◆ Restituzione acque superficiali
- ★ Utilizzazione industriale
- Canali e condotte
- Idrografia