


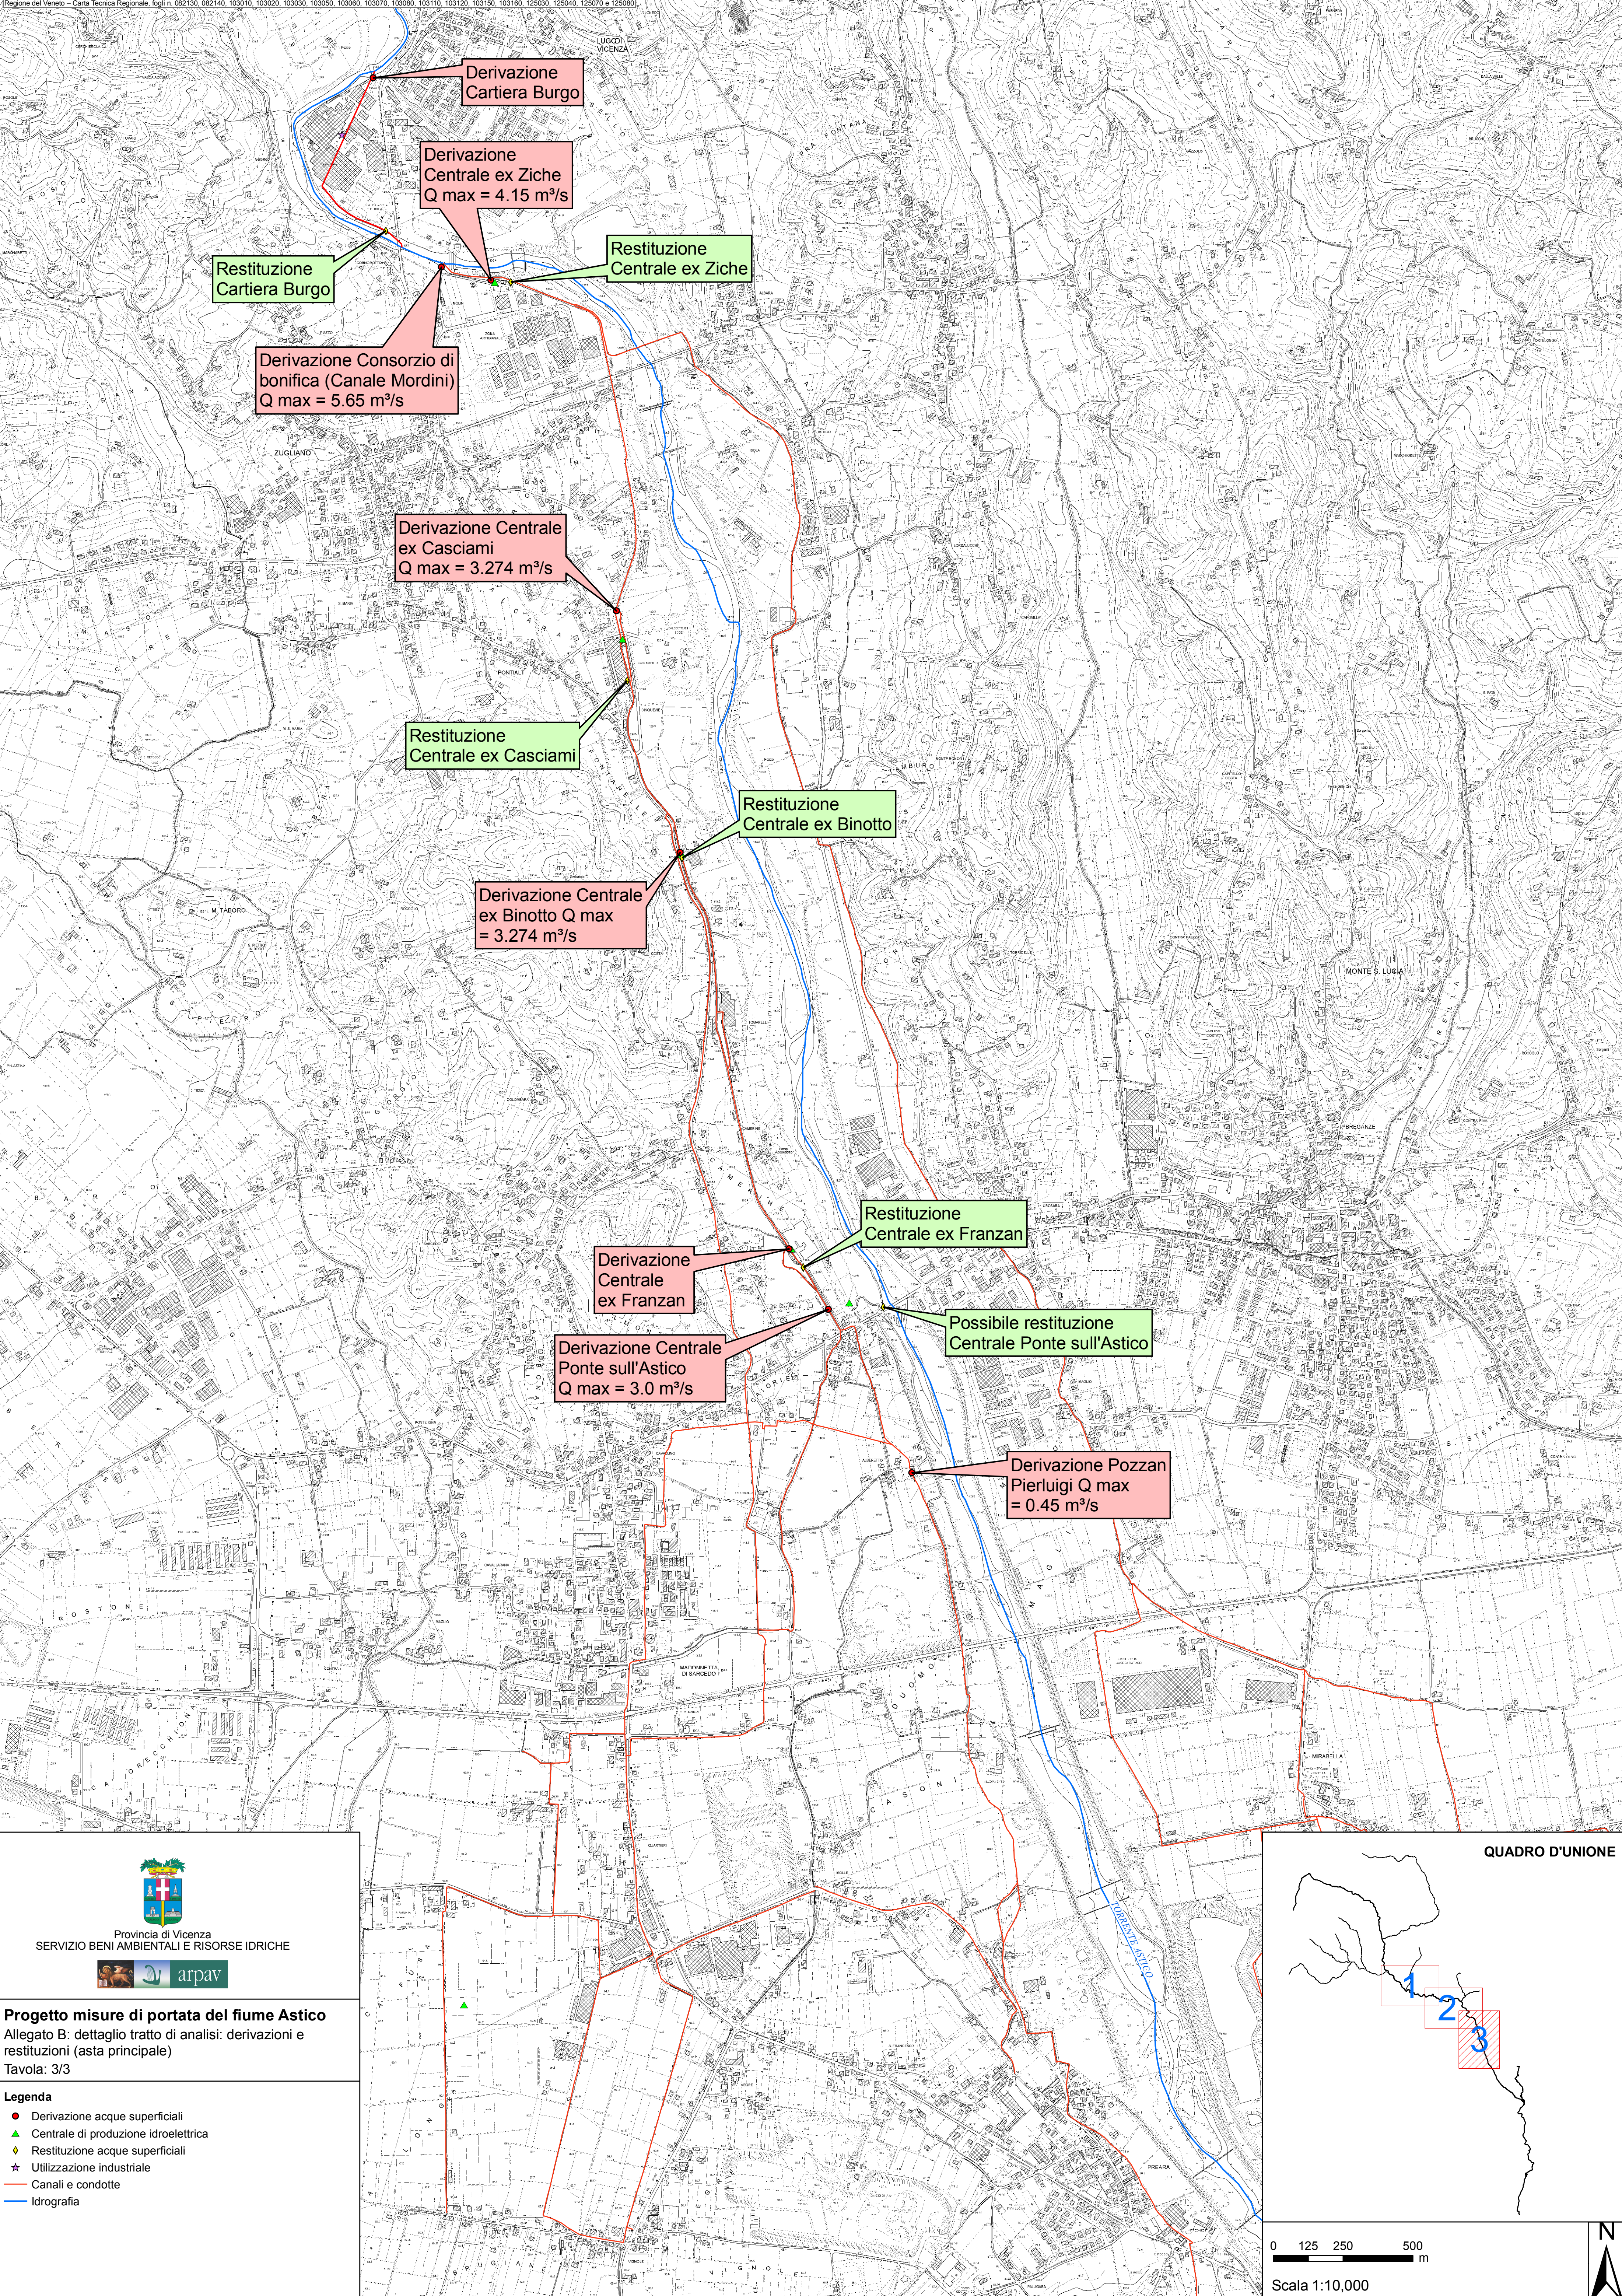

Derivazione
Cartiera Burgo

Derivazione
Centrale ex Ziche
Q max = 4.15 m³/s

Restituzione
Cartiera Burgo

Restituzione
Centrale ex Ziche

Derivazione Consorzio di
bonifica (Canale Mordini)
Q max = 5.65 m³/s

Derivazione Centrale
ex Casciami
Q max = 3.274 m³/s

Restituzione
Centrale ex Casciami

Restituzione
Centrale ex Binotto

Derivazione Centrale
ex Binotto Q max
= 3.274 m³/s

Restituzione
Centrale ex Franzan

Derivazione
Centrale
ex Franzan

Derivazione Centrale
Ponte sull'Astico
Q max = 3.0 m³/s

Possibile restituzione
Centrale Ponte sull'Astico

Derivazione Pozzan
Pierluigi Q max
= 0.45 m³/s

QUADRO D'UNIONE



Provincia di Vicenza
SERVIZIO BENI AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE



Progetto misure di portata del fiume Astico
Allegato B: dettaglio tratto di analisi: derivazioni e
restituzioni (asta principale)
Tavola: 3/3

Legenda

- Derivazione acque superficiali
- ▲ Centrale di produzione idroelettrica
- ◇ Restituzione acque superficiali
- ★ Utilizzazione industriale
- Canali e condotte
- Idrografia

0 125 250 500
m

Scala 1:10,000

N